

アジア学院のソーラーシステム

太陽熱で給湯



女子寮 (完成 2013年)
貯湯タンク 1,200 L

太陽熱で床暖房 & 給湯




男子寮 A 棟 (完成 2013年)
集熱面積 47.6 m²
蓄熱床面積 約 195 m²
貯湯タンク 1,340 L

太陽熱で床暖房 & 給湯



男子寮 B 棟 (完成 2013年)
集熱面積 24 m²
蓄熱床面積 約 84 m²
貯湯タンク 670 L

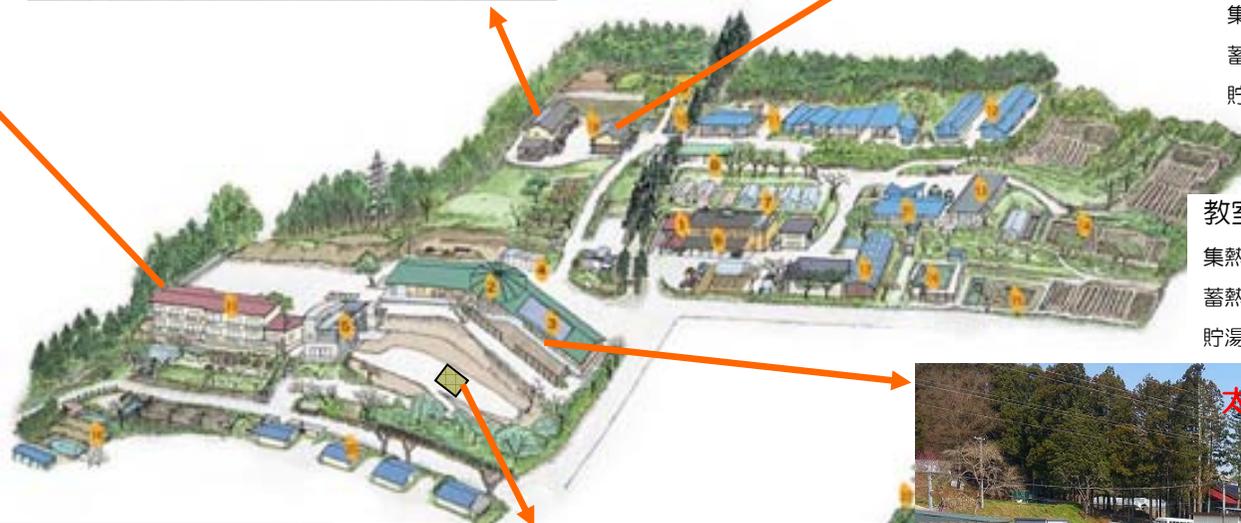

教室・コイノニア棟 (完成 2012年)
集熱面積 68 m²
蓄熱床面積 約 280 m²
貯湯タンク 370 L

職員住宅 (完成 2015年)
集熱面積 60 m²
蓄熱床面積 約 280 m²
貯湯タンク 1,850 L



太陽熱で床暖房 & 給湯

太陽熱で床暖房 & 給湯



太陽熱で床暖房 & 給湯

チャペル (完成 2014年)
集熱面積 27.2 m²
蓄熱床面積 約 80 m²
貯湯タンク 370 L